



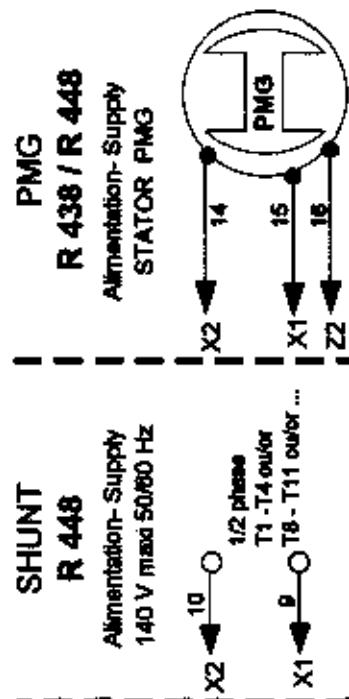

Inducteur d'excit. - Exciter field :
(série 432-442 : connexion parallèle avec R 438
série 2000-3000 : // connexion with R 438)

Tension Alternateur
Voltage sensing

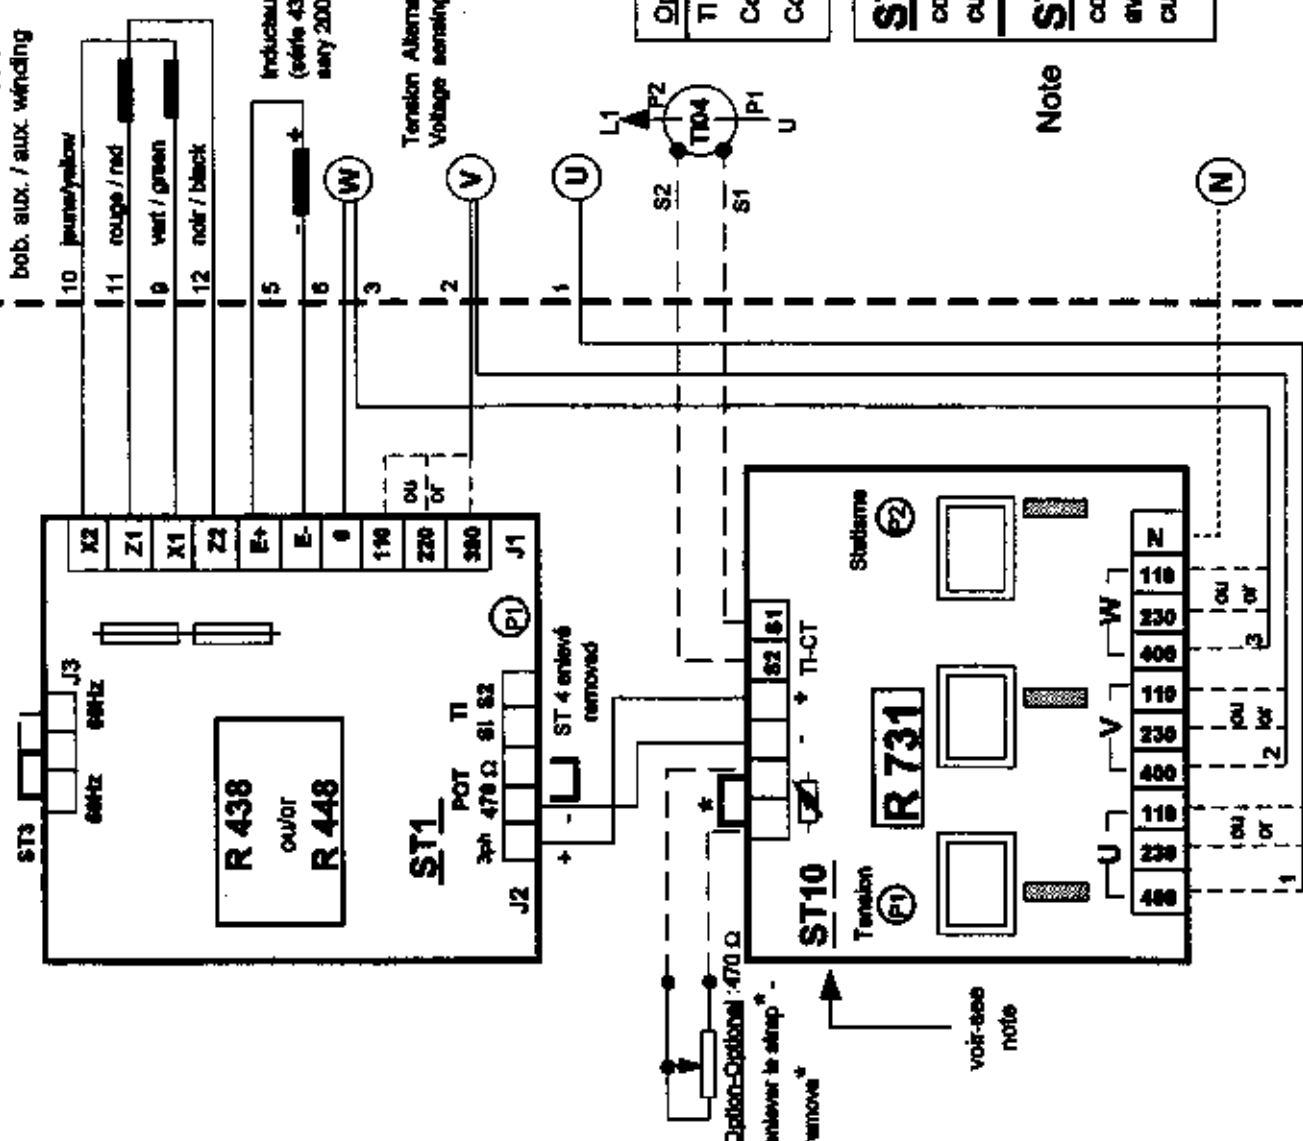

Option - Optional : TI 04
TI // - CT for // operation -Phase U
Consulter la notice Alternateur
Consult generator leaflet

ST1 R 438 / R 448
coupé pour fonctionnement avec R 731
cut to work with R 731

ST10 R 731
coupé (ou manquant) pour fonctionnement
avec R 438 - R 448 - R 449
cut (or missing) to work with R 438 - R 448 - R 449

Note

SCHEMATIC 001473	2716.12.97
D	
C	
B	R 731 + note ST10 25/11/98 RR 2716.12.97
A	R 731 + ST10 30/08/98 RR 2716.12.97

Date: 02/04/98
Vérif: *[Signature]*
DETECTION TRI. / 3 PH. SENSING
MODULE R 731
BRANCHEMENT / CONNECTION

LEROY SOMER Usine de SMO, bd Marcelin Leroy
18015 ANGOULEME - CEDEX

N°: 2716 . 12 . 97

B	
A	
0	

